



Tolkningsdokument till
Svenska
Stöldskyddsföreningens
Norm

B 1992:613/3

Tolkningsdokument Norm för provning av Kompaktplomber hos SSF


Avsnitt 3.4

Normtext:

Manipulation av låsningen skall utföras med plomb applicerad på kolli enligt tillverkarens anvisning. Nätsäcken skall vara av postens standard och vara försedd med insytt rep vid dess öppning. Plombens innerdiameter får inte kunna ökas mer än 7,5 mm utan att permanent skada på plomben uppstår. Denna skada skall vara synlig vid normal hantering av kollit. Vid manipulation får lätta, bärbara, handdrivna och elektriskt drivna verktyg användas. Total manipulationstid får ej överstiga 30 minuter, i denna tid ingår öppning samt återförslutning av plomben. Flera olika metoder får provas och plomberingen skall uppfylla kraven vid samtliga provningar.

Tolkning:

Vid provning av innerdiameterökning appliceras plomb på 2 st axlar med diameter 12 ± 1 mm. Plomb åtdrages och axlarna dras isär. (Se figur 1)

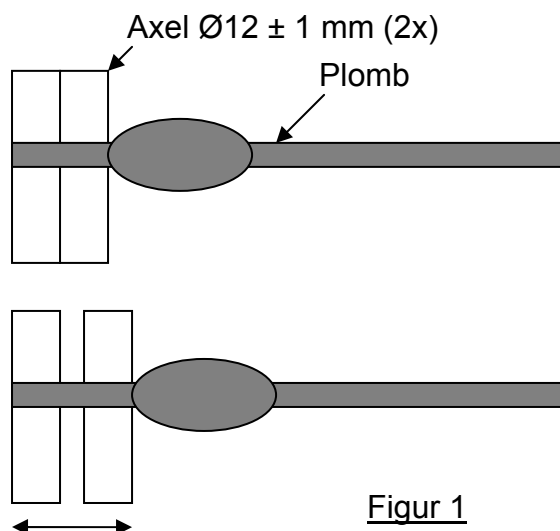



Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF
S-115 87 Stockholm, Sweden
(Besöksadress/Office address: Tegeluddsvägen 100)
Tel: +46 (0)8 783 74 50 Fax: +46 (0)8 663 96 52
E-mail: info@stoldskydd.se
www.stoldskyd.se